

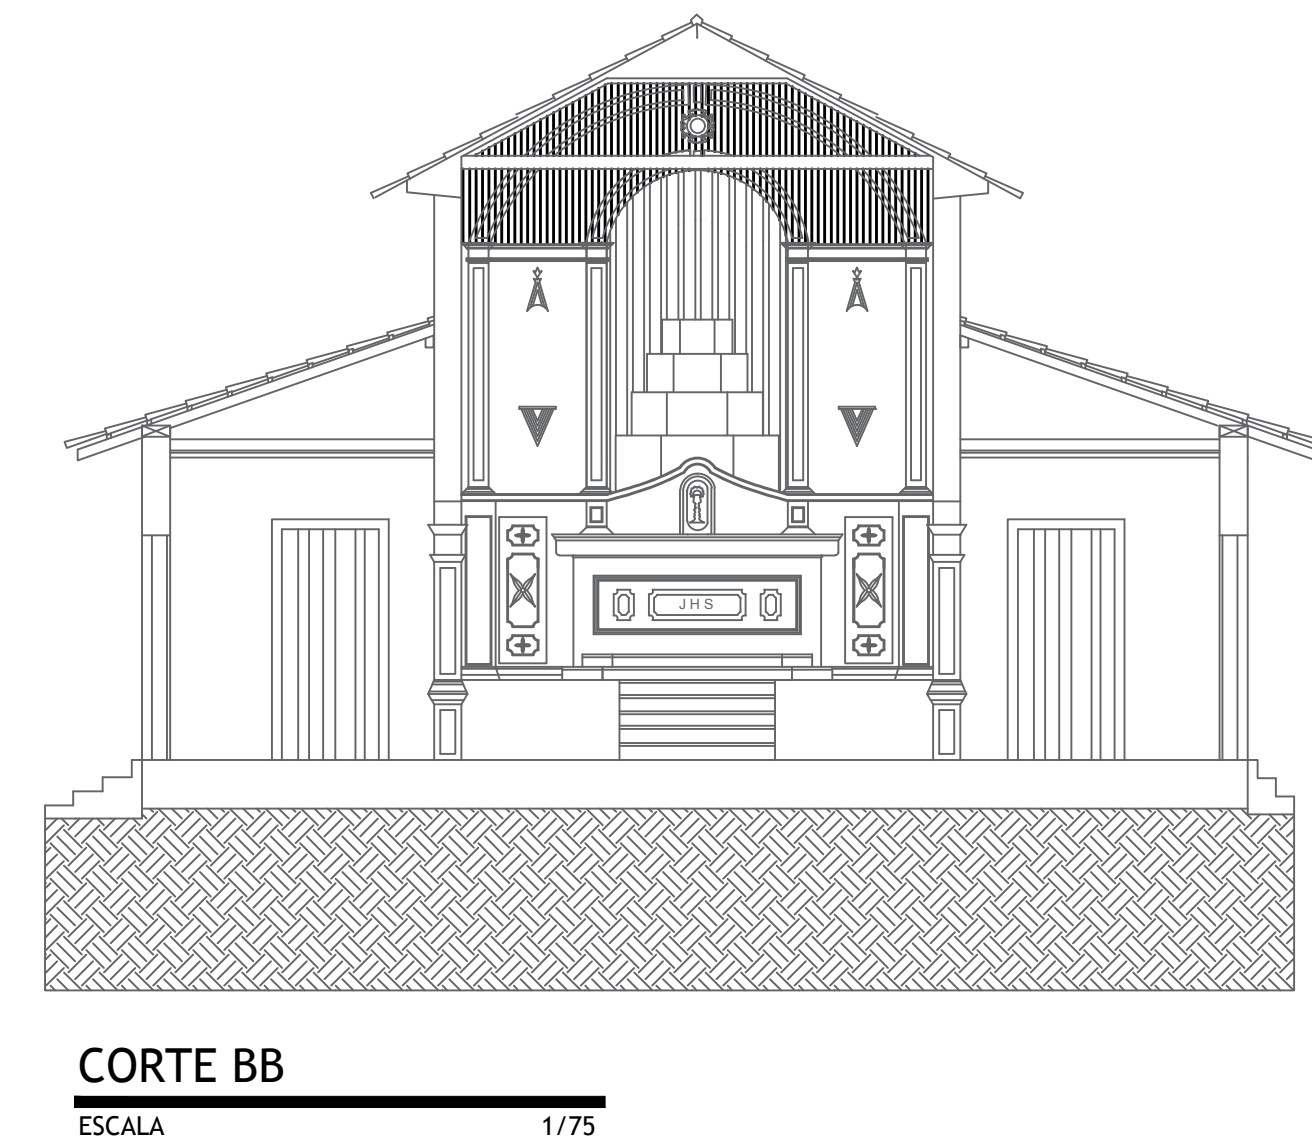
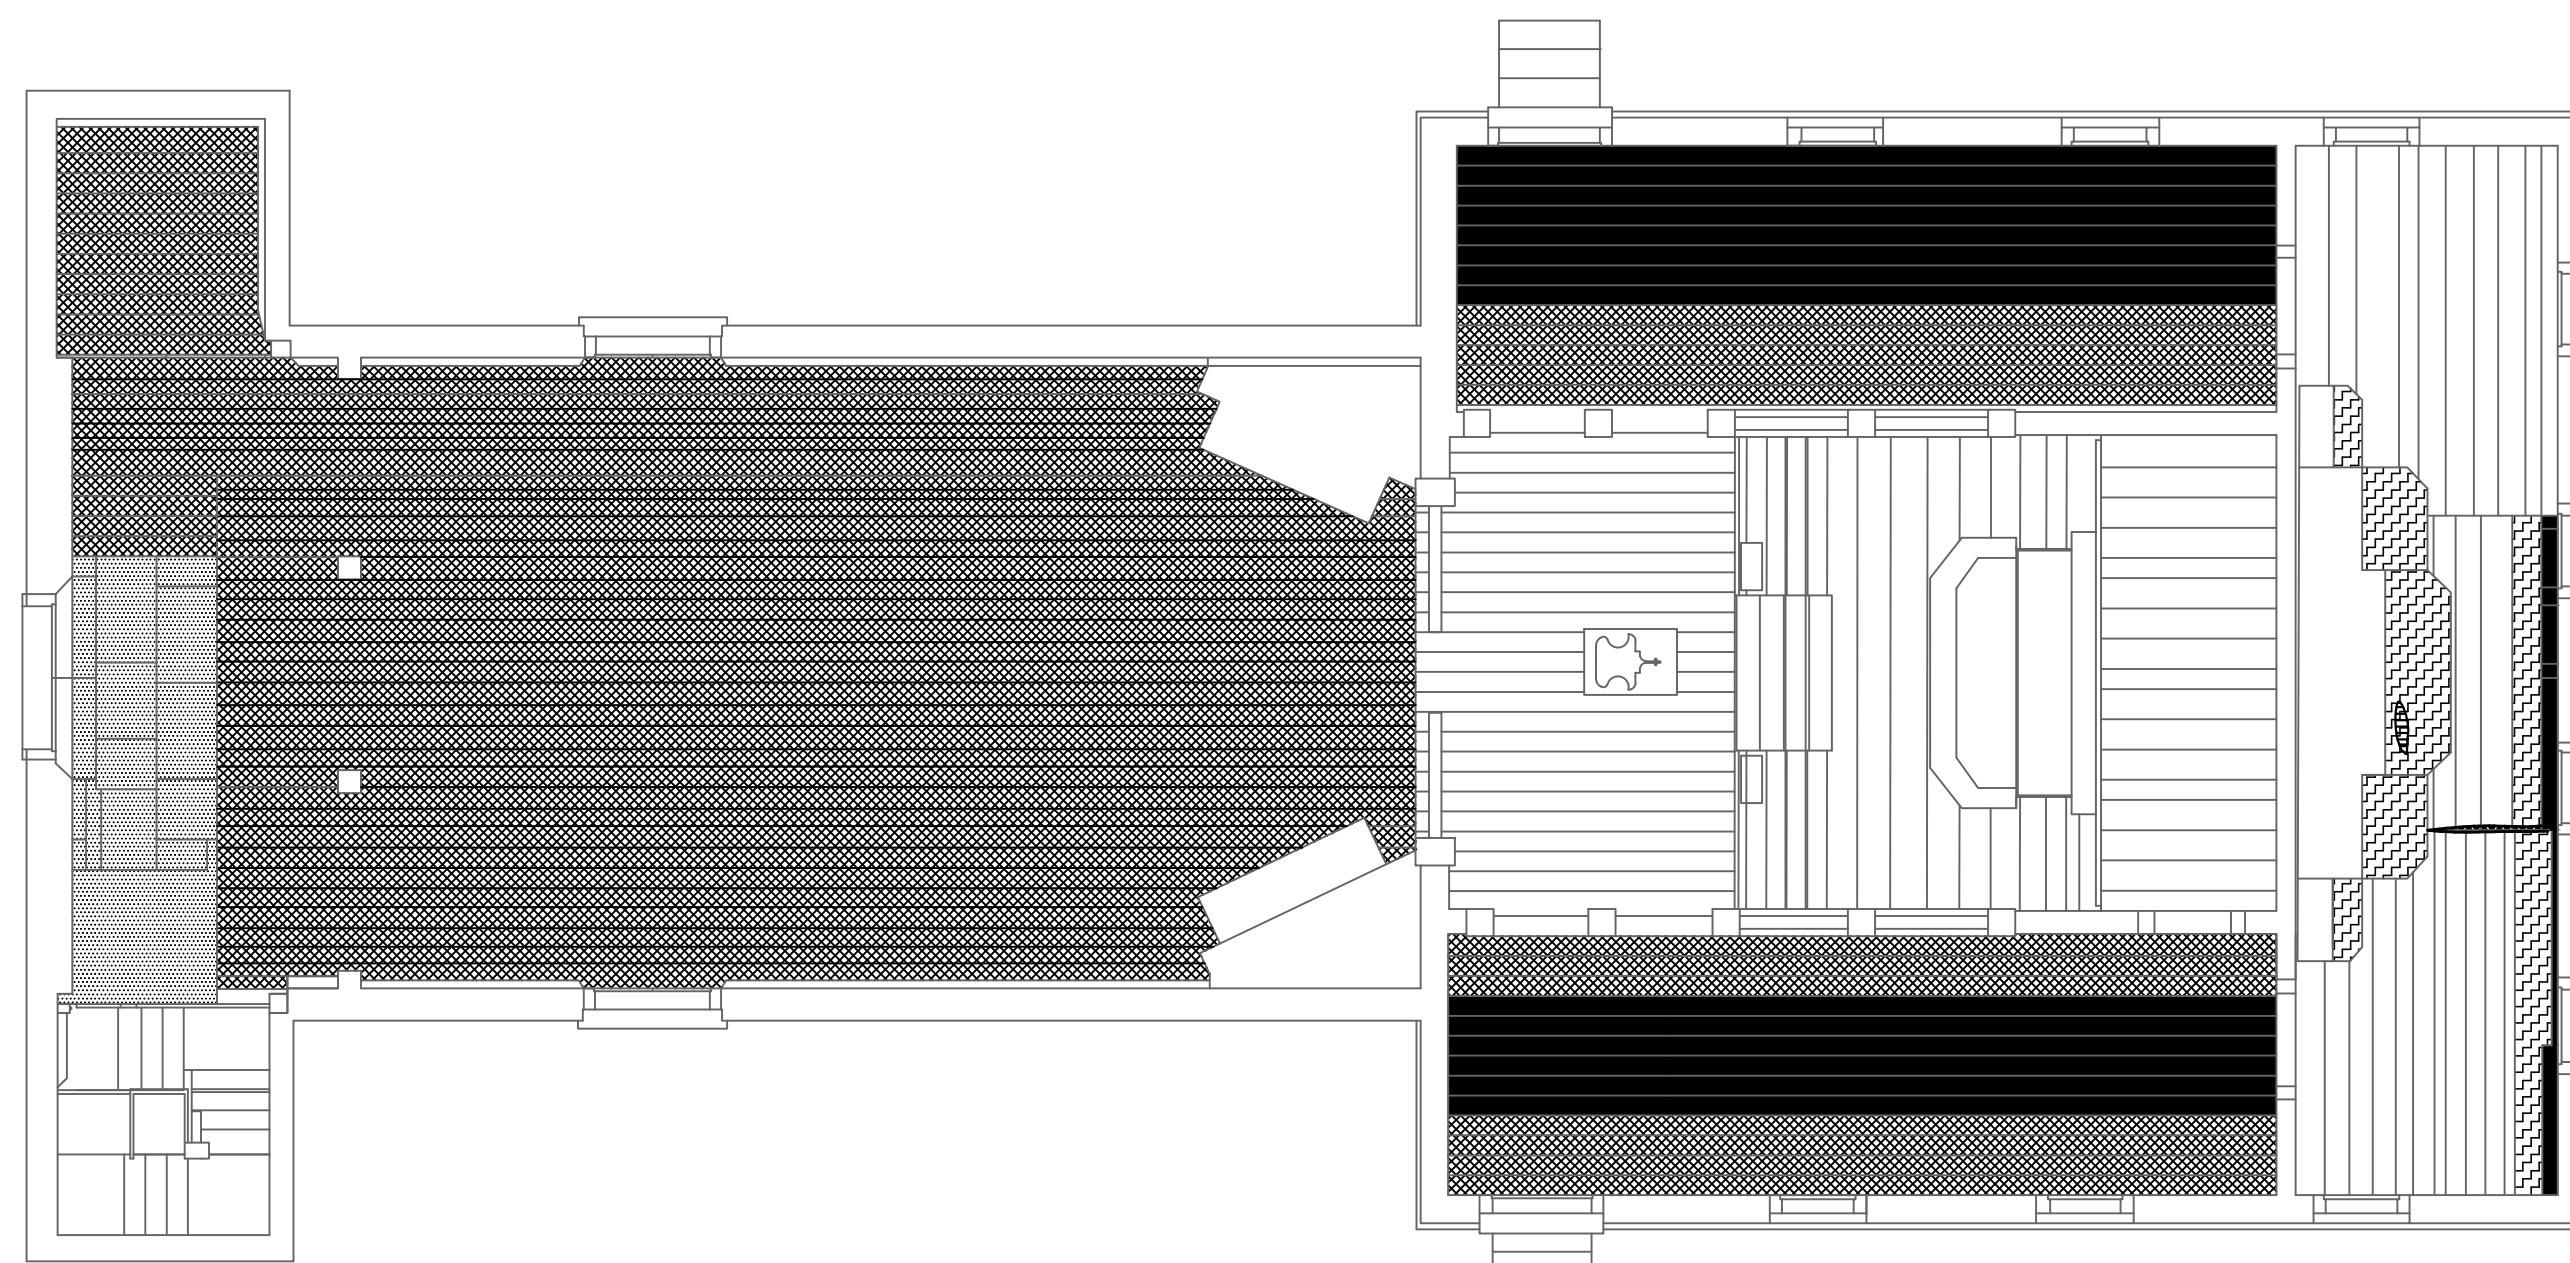
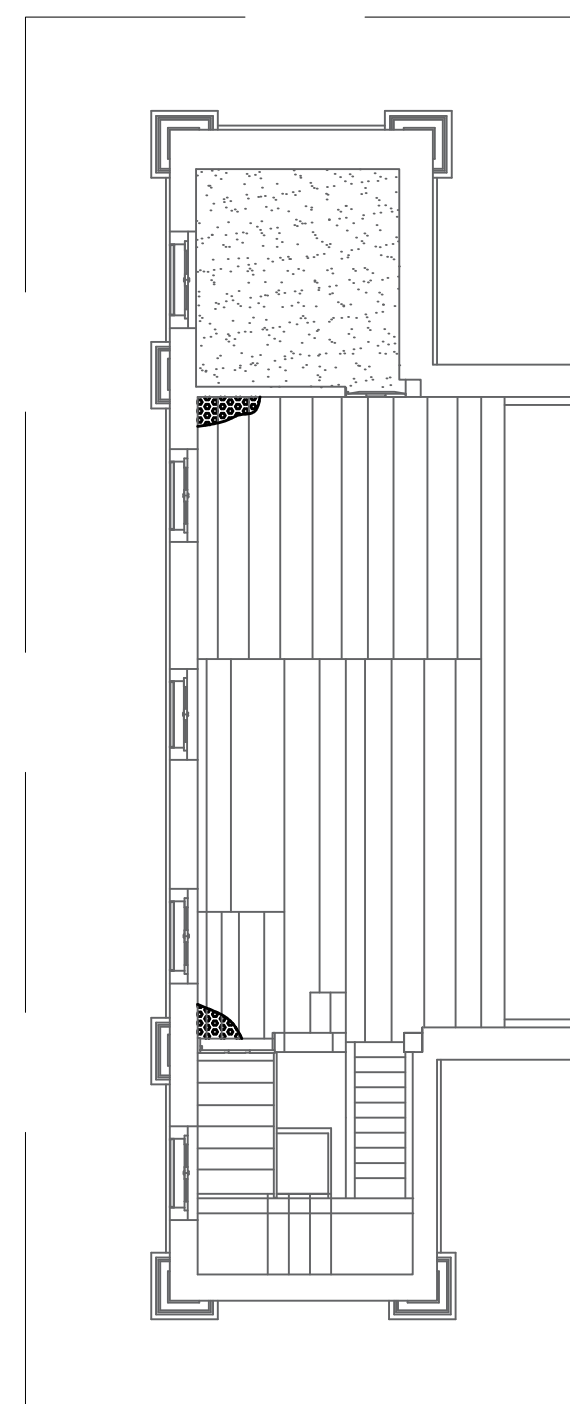




LEGENDA	
P01 - ACÚMULO DE SUJIDADE Causa: Falta de manutenção periódica, entrada de água ou umidade, possibilidade do material sofrer infiltração. 	P14 - FISSURA Causa: Ruptura no material com lacuna >1mm, com ou sem deslocamento relativo de duas partes. Consequência: Aumento da área de superfície de materiais, má distribuição de cargas. 
P02 - ACÚMULO DE ENTULHO Causa: Acúmulo de entulho, presença de resíduos e espaços adequados para armazenamento dos materiais. 	P15 - TRINCA Causa: Ruptura no material com lacuna <1mm, com ou sem deslocamento relativo de duas partes. Consequência: Movimentação tríplice, incompatibilidade tríplice, má distribuição de cargas. 
P03 - ATAQUE MICROBIOLÓGICO Causa: Contaminação de microorganismos (fungos, bactérias, vírus) e condições ambientais favoráveis (umidade, temperatura, presença de comida ou capacidade de absorção). 	P16 - RACHADURA Causa: Ruptura no material com lacuna >5mm, com ou sem deslocamento relativo de duas partes. Consequência: Movimentação tríplice, incompatibilidade tríplice, má distribuição de cargas. 
P04 - AÇÃO DE AGENTES SOLICITADOS Causa: Intelecto por tensão ou aumento da elasticidade do material, causando tensão ou compressão lateral, resultando em ruptura. Não interrupção das peças, material comum ou sob presença de tensão. 	P17 - APODERCIMENTO DA MADEIRA Causa: Madeira sem proteção adequada, umidade por contato direto com a água. Consequência: Madeira sem proteção adequada, umidade por contato direto com a água, infiltração e ruptura de peças sob tensão. 
P05 - RESÍDUO QUE MANCHA DE PINTURA Causa: Manchas ou resquícios de tinta. 	P18 - UMIDADE ACIDENTE Causa: Umidade ou umidade excessiva no nível do piso, do pé ou do embasamento. Consequência: Umidade ou umidade excessiva no nível do piso, do pé ou do embasamento, captação do investimento ou do alvenaria. 
P06 - DESCASCAMENTO DE PINTURA / PINTURA APARENTE Causa: Fritura ou queima por contato com o fogo. Presença de umidade, umidade que infiltração, infiltração de água do tipo superior em relação à tinta inferior. 	P19 - UMIDADE DESCENDENTE Causa: Umidade ou umidade excessiva no nível do terreno ou do solo. 
P07 - PINTURA DESCASCADA, REBOCO CRACKING Causa: Umidade ou umidade excessiva no nível do terreno ou do solo, contato com o concreto resultando em descascamento. Consequência: Presença de umidade, umidade que infiltração, infiltração de água do tipo superior em relação à tinta inferior. 	P20 - INSTABILIDADE Causa: Instabilidade das peças e deslocamento. Causa: Água ou umidade, deslocamento de bancas, movimentação de portais. 
P08 - ESTUFAMENTO DA PELÍCULA DE PINTURA Causa: Presença de umidade, umidade que infiltração, infiltração de água do tipo superior em relação à tinta inferior. 	P21 - FENÔMENO (OPÓRICO) / RASCO Causa: Ruptura física de fragmentos do material. Causa: Ruptura natural ou intencional, presença de meios abrasivos, vibrações mecânicas, impacto. 
P09 - DESAGREGAÇÃO DO REVESTIMENTO INTERIORE Causa: Falta de controle de qualidade interno de organização ou perda de controle de movimento e estabilidade. Consequência: Presença de umidade, umidade que infiltração, infiltração de água do tipo superior em relação à tinta inferior. 	P22 - TUBULAÇÕES EXPOSTAS Causa: Componentes de instalações desconhecidas, não embutidas e com camuflagem nas suas instalações. Consequência: Má execução da instalação. 
P10 - DESCASTE Causa: Corrosão, efeito de desgaste da superfície. Causa: Fritura ou queima, exposição ao sol e temperatura. 	P23 - CONDUTORES E FIAÇÃO EXPOSTOS Causa: Componentes de instalações elétricas desconhecidas, não embutidas e com camuflagem nas suas instalações. Consequência: Má execução da instalação. 
P11 - DIFERENÇA DE REBOCO Causa: Reboco não executado de uma ou reboco feito de uma ou de dois materiais em sua aplicação. Consequência: Interação ambiental, infiltração de água. 	P24 - PONTO ELÉTRICO EXPOSTO Causa: Componentes de instalações elétricas desconhecidas, não embutidas e com camuflagem nas suas instalações. Consequência: Má execução da instalação. 
P12 - EXERCÍCIO DE ARMADURA DE CIMENTO Causa: Reboco não indigido de armadura ou reboco a de estocagem. Consequência: Reboco não indigido de armadura ou reboco a de estocagem. 	P25 - CEMENTO DESCASCANTEZANTE Causa: Intemperismo reboco. Consequência: Intemperismo reboco. 
P13 - ELEMENTO DE BAIXA QUALIDADE Causa: Elementos de baixa qualidade. Consequência: Interação com recursos relativos. 	



 MONU MEN TUM ARQUITETURA E PATRIMÔNIO CULTURAL					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI					
USO DA PREFEITURA	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO CULTURAL			OBSERVAÇÕES: Conforme Termo de Compromisso assinado pelos órgãos públicos	
	Projeto Licenciado / Visado em:				
	Processo nº:				
	Alvará de construção nº:				
	Data da Aprovação:				
	Aprovado / Visado por:				
			DIR. PATRIMÔNIO CULTURAL: _____		
			ÓRGÃO SOLICITANTE: _____		
PROJETO					
IDENTIFICAÇÃO: CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO					
BAIRRO: CENTRO		REGIONAL:			
LOTE:	ZONA:	QUARTÉIRÃO:	ÍNDICE IPTU:		
TÍTULO: LEVANTAMENTO E CADASTRO		USO:	GRUPO:		
CONTEÚDO: MAPEAMENTO DE DANOS			DATA: MAR/2022		
RESPONSÁVEIS					
PROPRIETÁRIO:		CPF / CNPJ:		FOLHA: 12 / 14	
_____ Prefeitura Municipal de Pequi		183138740001/64			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	FERNANDA CAMPOS ARAUJO VON SPERLING 05915521673	Atestado de firma digital por FERNANDA CAMPOS ARAUJO VON SPERLING 269115521673 Data: 2022.12.13 10:40:03 -03'00'	CAU A117698-6	TIPO: NOME ARQUIVO: Lev-Rosario-Pequi.dwg	
_____ Fernanda Campos Araujo Von Sperling					